


0.45 μ m メンブランフィルターに対するロードテスト(SDI 試験値)

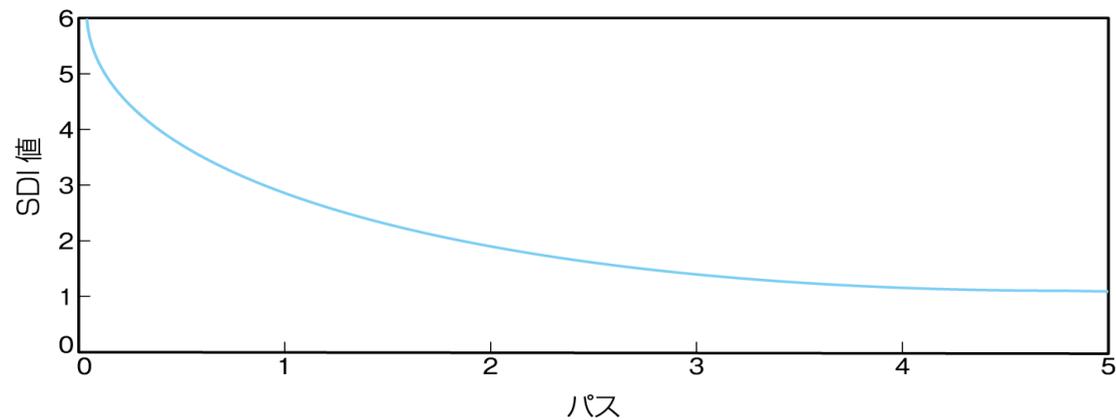

SDI 値 6.0 の原水 60L を使用し
10L/min にてマルチパス処理を行った
場合の SDI 値の減少推移をグラフ化
(参考: SDI 6.67 は 0.45 メンブランが
瞬時に詰まり、SDI 0 は全く目詰まりを
生じない純水レベル)